




Particolare della calibratura in cima del palo

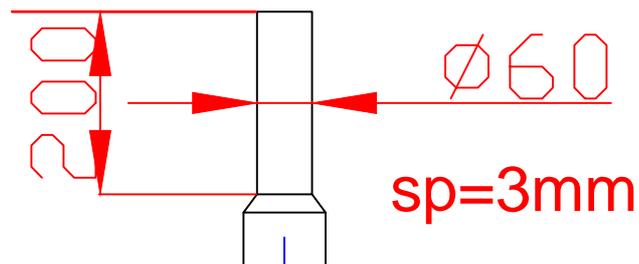


Particolare posizione piastrine linea aerea e foro cavi

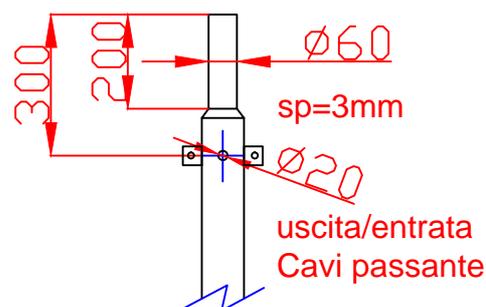


Particolare dell'asola per l'entrata dei cavi.



Particolare piastrine linea aerea



Particolare della piastrina per la messa a terra

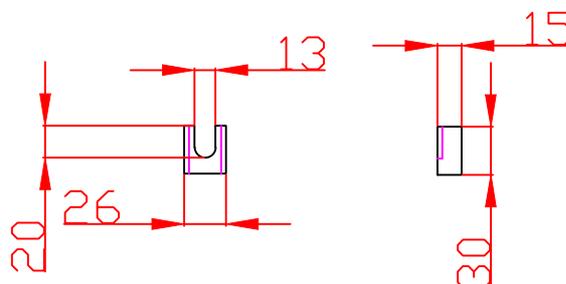

Quantità	Descrizione	Articolo 4903/4-152
----------	-------------	---------------------

Palo rastremato saldato diritto in acciaio di qualità S235JRH (Fe 360 B) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.

Approvato da - data  
Tosoni G. 25/06/2013  
Peso kg.  
102,00



Costruzione Materiale Elettrico  
C.da Fontanelle, 28  
62010 Morrovalle Scalo (MC)  
Azienda Certificata ISO 9001:2008

SVILUPPO  $\phi 152 \times 3000 \times 4$ ,  $127 \times 2000 \times 4$ ,  $102 \times 2000$ ,  $89 \times 2000 \times 3,60 \times 200 \times 3$

AREA VERNICIABILE :3.33 mq

Progettato da  
Ufficio Tecnico